

令和元年度第 12 回安塚区地域協議会次第

日時：令和 2 年 3 月 17 日（火）午後 4 時

場所：安塚区総合事務所 3 階 301 会議室

1 開 会

2 会長挨拶

3 協 議

- (1) 次期委員への申し送り事項について
- (2) 安塚区地域協議会としての審議内容について

4 報 告

- (1) 地域活動支援事業に係る変更申請について
- (2) 雪室の建設について 資料 No. 1
- (3) 久比岐野の改修等について 資料 No. 2

5 その他

- (1) 次回開催 令和 年 月 日（ ）午後 時 開会

6 閉 会


雪中貯蔵施設整備事業	
事業概要	<p>○雪室での貯蔵効果をいかした農産物の高付加価値化などにより、中山間地域の農業者の所得向上及び地域へのにぎわいをもたらすため、平成29年12月に焼失した安塚区の雪中貯蔵施設に代わる新たな施設を建設する。</p> <p>〈実施内容〉 雪中貯蔵施設の整備について、国の補正予算を活用して、令和2年度から前倒して実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設名称 雪中貯蔵施設 ・設置場所 上越市安塚区樽田地内 ・構造 木造 ・規模 貯蔵スペース 300m³程度 ・工事期間 令和2年6月から12月（予定）
予算額	117,884千円
担当課	農村振興課

※（注）上記内容は令和2年3月現在のものであり、今後変更となる場合がある。


雪中貯蔵施設 完成イメージ図



1階 平面図

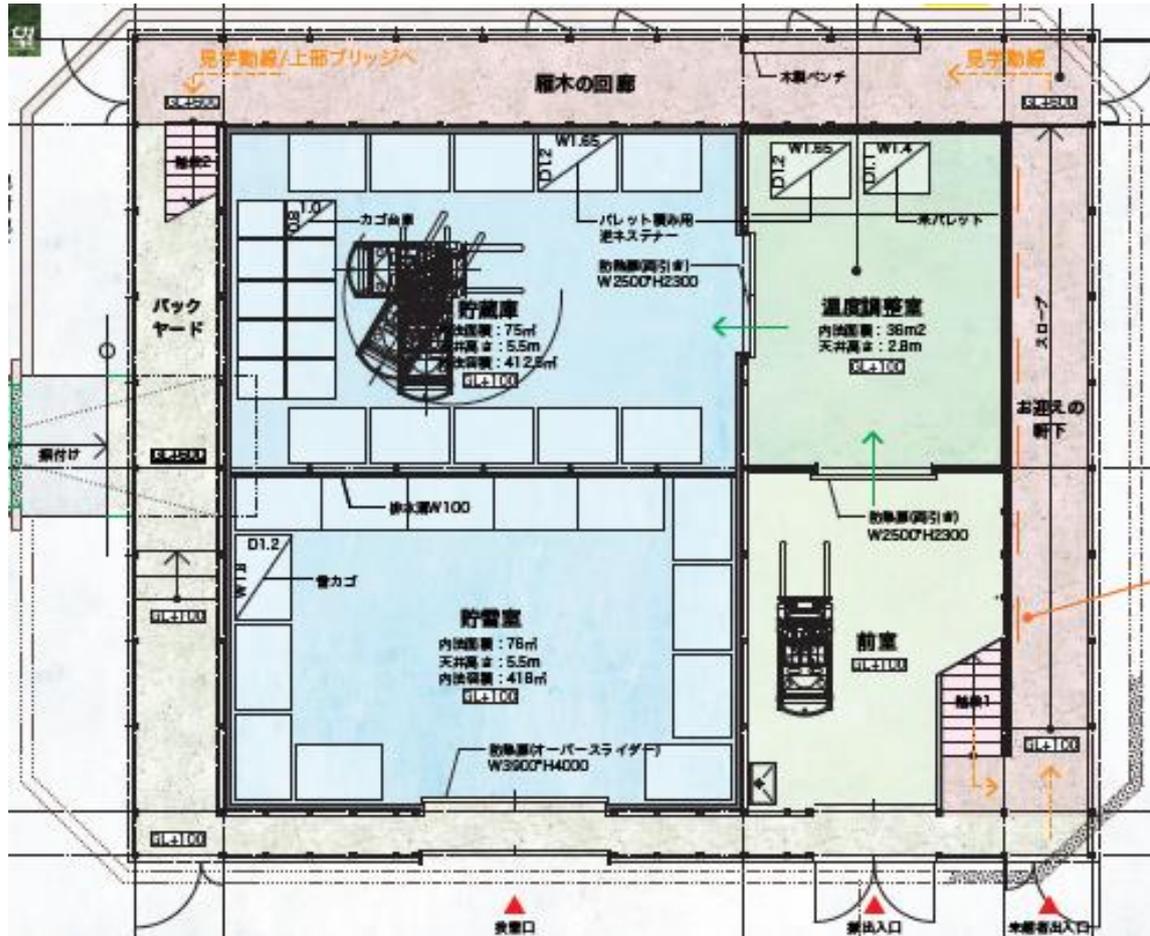

2階 平面図

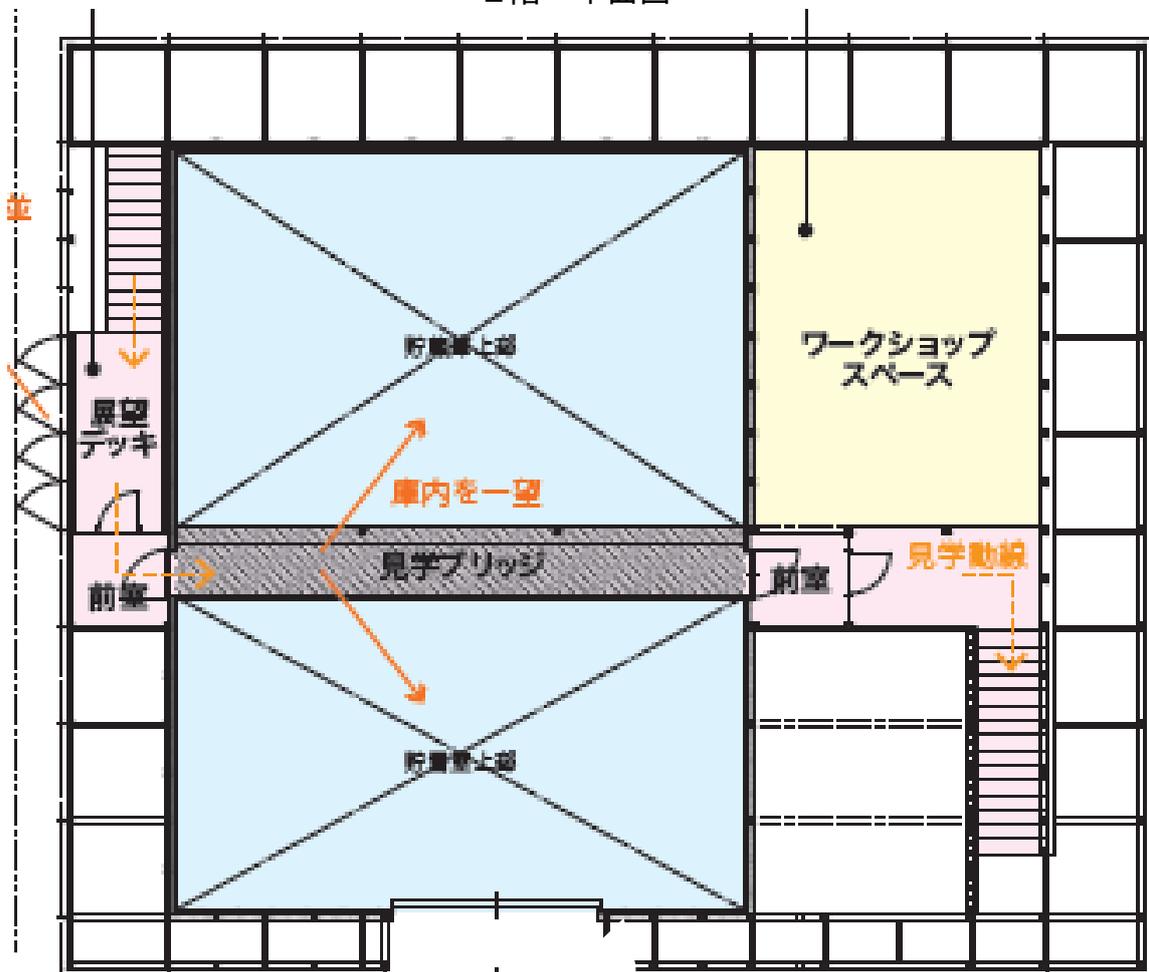

雪だるま高原施設に係る今後の対応について

1 発生している事案

運営面の課題

- ㈱キューピットバレイが指定管理業務を辞退
→ 令和2年度以降の指定管理者が不在

【経過】

・令和2年3月… ㈱キューピットバレイが次年度以降の指定管理業務を辞退し、今年度を以って同社を解散する旨を表明

施設面の課題

- 源泉井戸の揚湯量が不足（揚湯ポンプの緊急停止）
→ 原因不明：現在も揚湯量は回復せず（雪の湯の営業を休止中）

【経過】

・令和元年11月… 揚湯ポンプの汲上量が減少する老朽化の兆候が見られたため、冬期営業に備えポンプの入替工事を実施
以降、揚湯ポンプに湧出ガスが絡むようになり緊急停止が頻繁に発生

・令和元年12月… 雪の湯の営業に必要な湯量を確保できず、同館の当面の休止を決定

2 今後の対応

基本的な考え方

- 雪だるま高原施設は、当市の観光振興や地域経済への貢献度が高い拠点施設であり、早期に再開できるよう、次なる指定管理者を早急に確保する。
- あわせて、源泉井戸の現況調査等の策を講じ、従前の揚湯量を確実に確保するとともに、久比岐野浴室改修工事等を計画どおり進めるほか、次なる指定管理者が決定したときに、施設の不具合による再開の延期がないよう、必要な修繕を行うなど適切に維持管理する。

取組のイメージ



《参考：令和2年度事業予算》

(単位：千円)

予算事業名	予算額	内 容	
雪国文化村リゾート 推進事業	177,523	・源泉揚湯試験調査業務委託	12,760
		・久比岐野浴室改修工事等	78,811
		・圧雪車基本整備等修繕料等	29,948
		・源泉ポンプ入替工事	13,200
		・第1クワッドリフト策受装置整備工事等	38,576
		・その他	4,228
安塚雪だるま高原管 理運営費	28,821	・指定管理委託料 ・その他	27,720 1,101
計	206,344		

※ 下線部は令和元年度からの繰越事業分